

Общество с ограниченной ответственностью

456208, Челябинская область, г. Златоуст,

ул.50-летия Октября д. № 5, оф. 109

Тел.: 8 906-864-93-57, 8 922-715-4164

e-mail: chel-bgb@yandex.ru, www.zlat-ural.ru

Шкаф для вычислителя КАРАТ-307-xxx без 4 источников питания.





Источники питания используются для:

- питания вычислителя КАРАТ 307-xxx;
- питания электромагнитных расходомеров системы отопления;
- питания датчиков давления 4..20мА, устанавливаемых на трубопроводах систем отопления, ХВС, ГВС.

Описание

В шкафу подготовлено место для установки вычислителя КАРАТ-307-xxx, собраны схемы питания: вычислителя, датчиков давления, электромагнитных расходомеров, а также их схемы измерения.

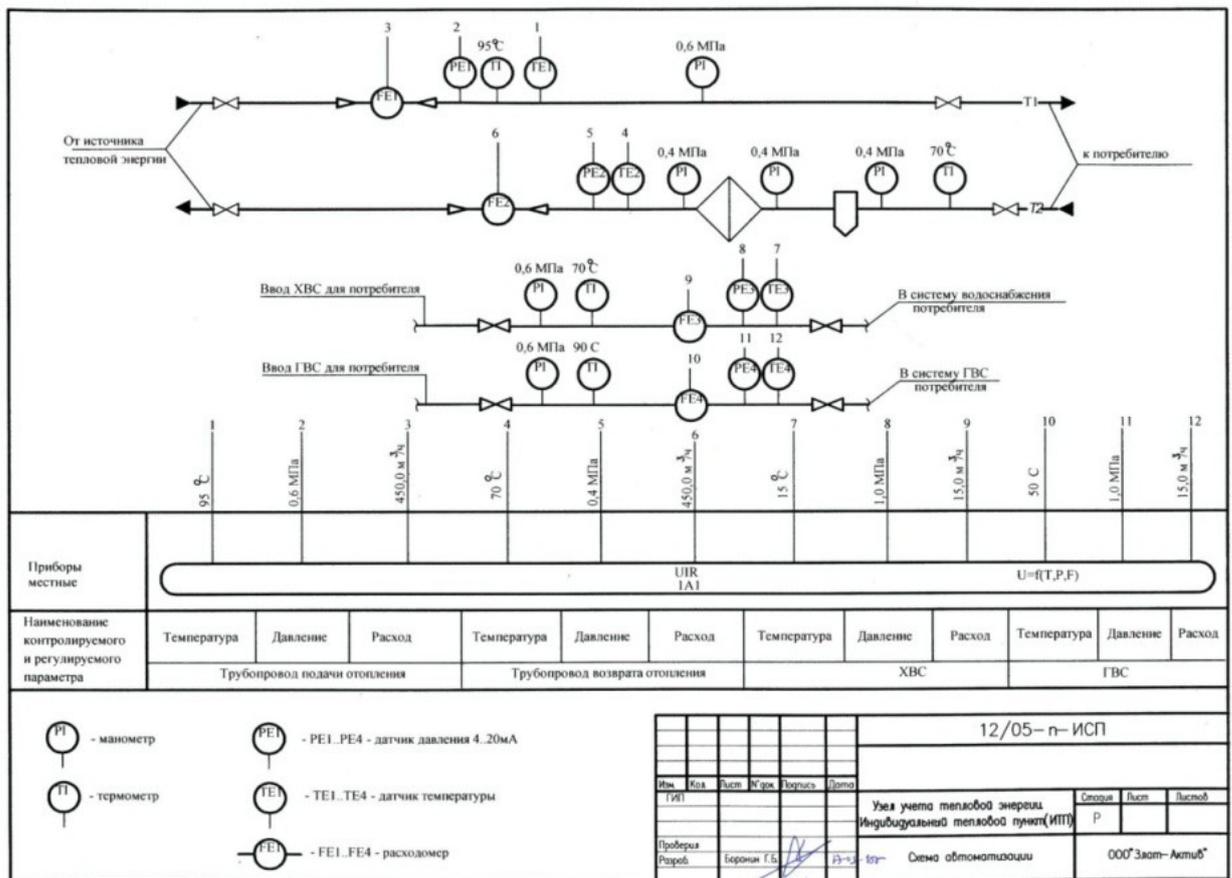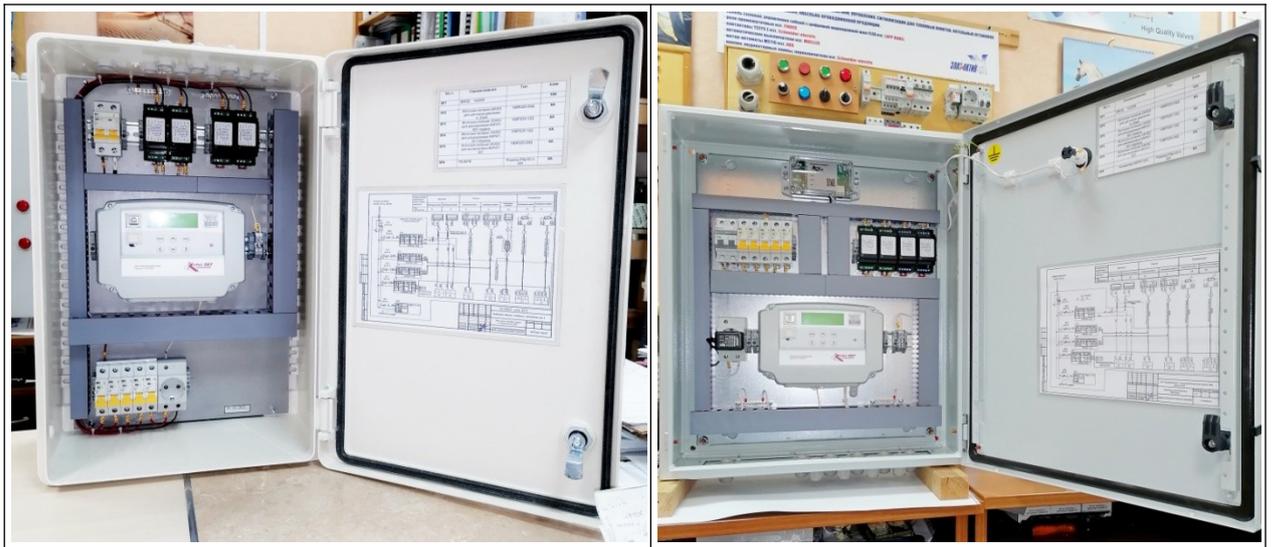

Стоимость шкафа включает:

- комплектующие, сборка;
- проверка работоспособности, исполнительная документация.

Корпус шкафа учета тепловой энергии и теплоносителя может быть:

- стеклоармированный полиэстер. Габаритные размеры (ВхШхГ) 600х400х220мм, IP54;
- пластиковый. Габаритные размеры (ВхШхГ) 560х408х153мм, IP54;
- металлический. Габаритные размеры (ВхШхГ) 600х500х200мм, IP54.